


檩条、拉杆布置图 1:100

图例


- ◆ 高强度螺栓
- ◆ 永久螺栓
- ◆ 安装螺栓
- 螺栓孔

说明：1、本设计按钢结构设计标准(GB50017-2017) 和门式刚架轻型房屋钢结构技术规范(GB51022-2015) 进行设计；
2、材料：未注明的钢板及型钢为 Q355B 钢，焊条采用 E50 系列焊条；
3、构件的拼接连接采用 10.9 级摩擦型连接高强度螺栓，连接接触面的处理采用钢丝刷清除浮锈；摩擦面的抗滑移系数为 0.35 ；
4、钢构件表面除锈后用一道防腐底漆，构件有防火要求的应按相应规范处理；
5、图中未注明加劲板均为 8mm 厚，角焊缝最小焊脚尺寸为 8mm，一律满焊；
6、对接焊缝的焊缝质量不低于二级；
7、钢结构的制作和安装需按照钢结构工程施工及验收规范(GB50205) 的有关规定进行施工；

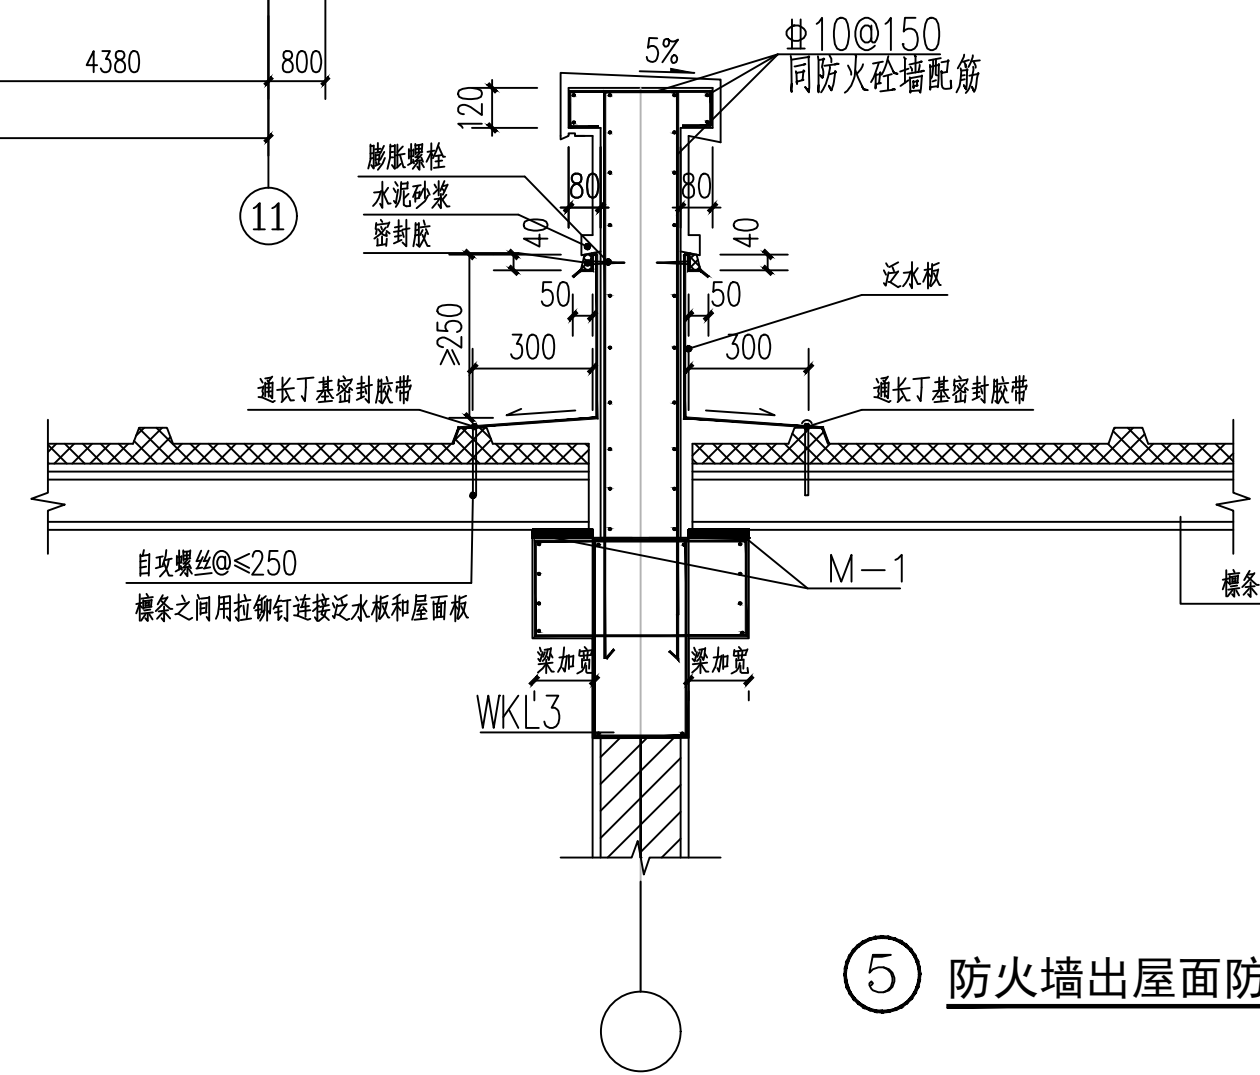

⑤ 防火墙出屋面防水详图 1:20

构件表		
构件编号	构件规格	材质
LT1	C180X70X20X2.0	Q355B
YC	L63x8.0	Q355B
LG	Φ12 圆钢	Q235B
XLG	Φ12 圆钢 (配花蓝螺栓)	Q235B
CG	Φ12 圆钢+ 外套 Φ32X2.0 钢管	Q235B

项目负责人	张明	 <div>永州市永南建筑设计院有限公司 Yongzhou Yongnan Architectural Design Institute Co., Ltd 证书编号: A 2 4 3 0 0 6 6 8 7</div>			
专业负责人	王连强				
审 定	彭小明	建设单位	江永县供销社烟花爆竹有限责任公司	工程号	
审 核	彭小明	工程名称	江永县供销社烟花爆竹仓库（搬迁）工程建设项目 —— 烟花爆竹仓库	阶 段	施工图
校 对	王连强	图 纸	檩条、拉杆布置图	图 别	结 构
设 计	王连强			图 号	G S0-9
				日 期	2 0 2 5